


N
PE

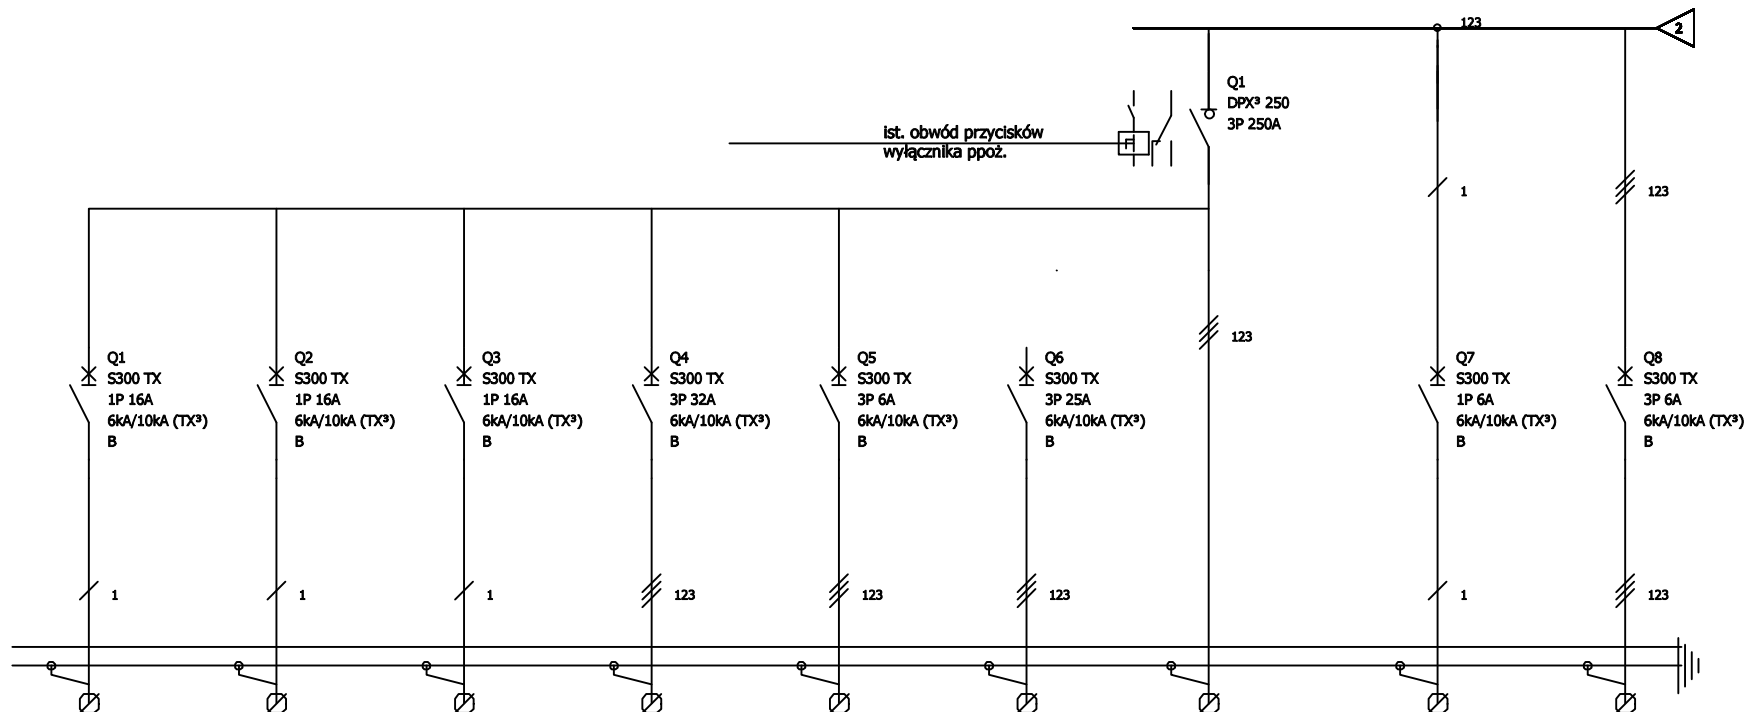

| Piktogram | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------|--------------|--|----------------------------------|---|
| Oznaczenie urządzenia | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q7 | Q8 |
| Oznaczenie zacisku | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 - 9 | 10 - 11 - 12 | 13 - 14 - 15 | 16 - 17 | 16 - 17 | 18 - 19 - 20 |
| Opis | Centrala odymiania K1 | Centrala oddymiania K6 | Centrala oddymiania K7 | Syrena | Wyłączniki ppoż. | Rezerwa | Zasilanie z ist. złącza kablowo-licznikowego | Zasilanie wyzwalacza wzrostowego | Obwód napięciowy analizatora sieciowego |
| Moc | | | | | | | 140 kW | | |
| Długość kabla | | | | | | | | | |
| Przekrój przewodu | IST. | IST. | IST. | IST. | HDGs2x1,5 | | YAKXS 4x240 | N2XH3x1,5 | 3xDy1,5 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---|--------------------|
| INWESTOR | Gmina Michałowice, Reguły Al. Powstańców W-wy 1 05-816 Michałowice | | | PROJEKTOWAŁ | NR UPRAWNIEN | PROJEKT | Modernizacja rozdzielnic głównej niskiego napięcia nN ze w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie Komorów, Al. Marii Dąbrowskiej , dz. nr ew. 1249 gmina Michałowice, obręb: 0002 | SKALA |
| AUTOR PROJEKTU | ELEKTRA DARIUSZ PLACZYŃSKI ul. Malinowa 14 05-070 Sulejówek tel. -48 888 488 686 email: elektra@intmail.pl | | | Dariusz Placzyński | MAZ/0596/PWOE/12 | | | - ARKUSZ 1/6 |
| FAZA PROJEKTU PW | | DATA 31.08.2020R. | REWIZJA 00 | SPRAWDZIŁ Jerzy Lech | NR UPRAWNIEN St 68/90 | TEMAT RYSUNKU | ROZDZIELNICA_GŁÓWNA Schemat | NR RYSUNKU E-02 |