


**UWAGA:** Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z zasadą wzajemnego uzupełniania się materiałów graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym architektonicznym oraz innymi projektami branżowymi. W przypadku zauważonych niezgodności należy kontaktować się z nadzorem autorskimi uzyskać wytyczne dotyczące poprawnego rozwiązania projektowego.

Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami regulującymi wykonanie i odbiór poszczególnych robót budowlanych. W przypadku braku takich przepisów, roboty wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami i standardami warunków wykonania, transportu i montażu, jakimi posługuje się producent danego wyrobu.

Wykonawca przed wykonaniem robót lub wykonaniem i montażem elementów jest zobowiązany do sprawdzania ilościowego elementów oraz dokonywania odpowiednich pomiarów z natury. Wszelkie zauważone niezgodności ilościowe oraz wymiarowe należy zgłaszać projektantowi.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji próbek wszystkich materiałów wykończeniowych np, kolor okładzin kamiennych, kolory farb oraz elementów balustrad, przed ich zamontowaniem. Propozycje zamiennych rozwiązań technicznych i materiałowych inne od ujętych w projekcie muszą zostać opisane.

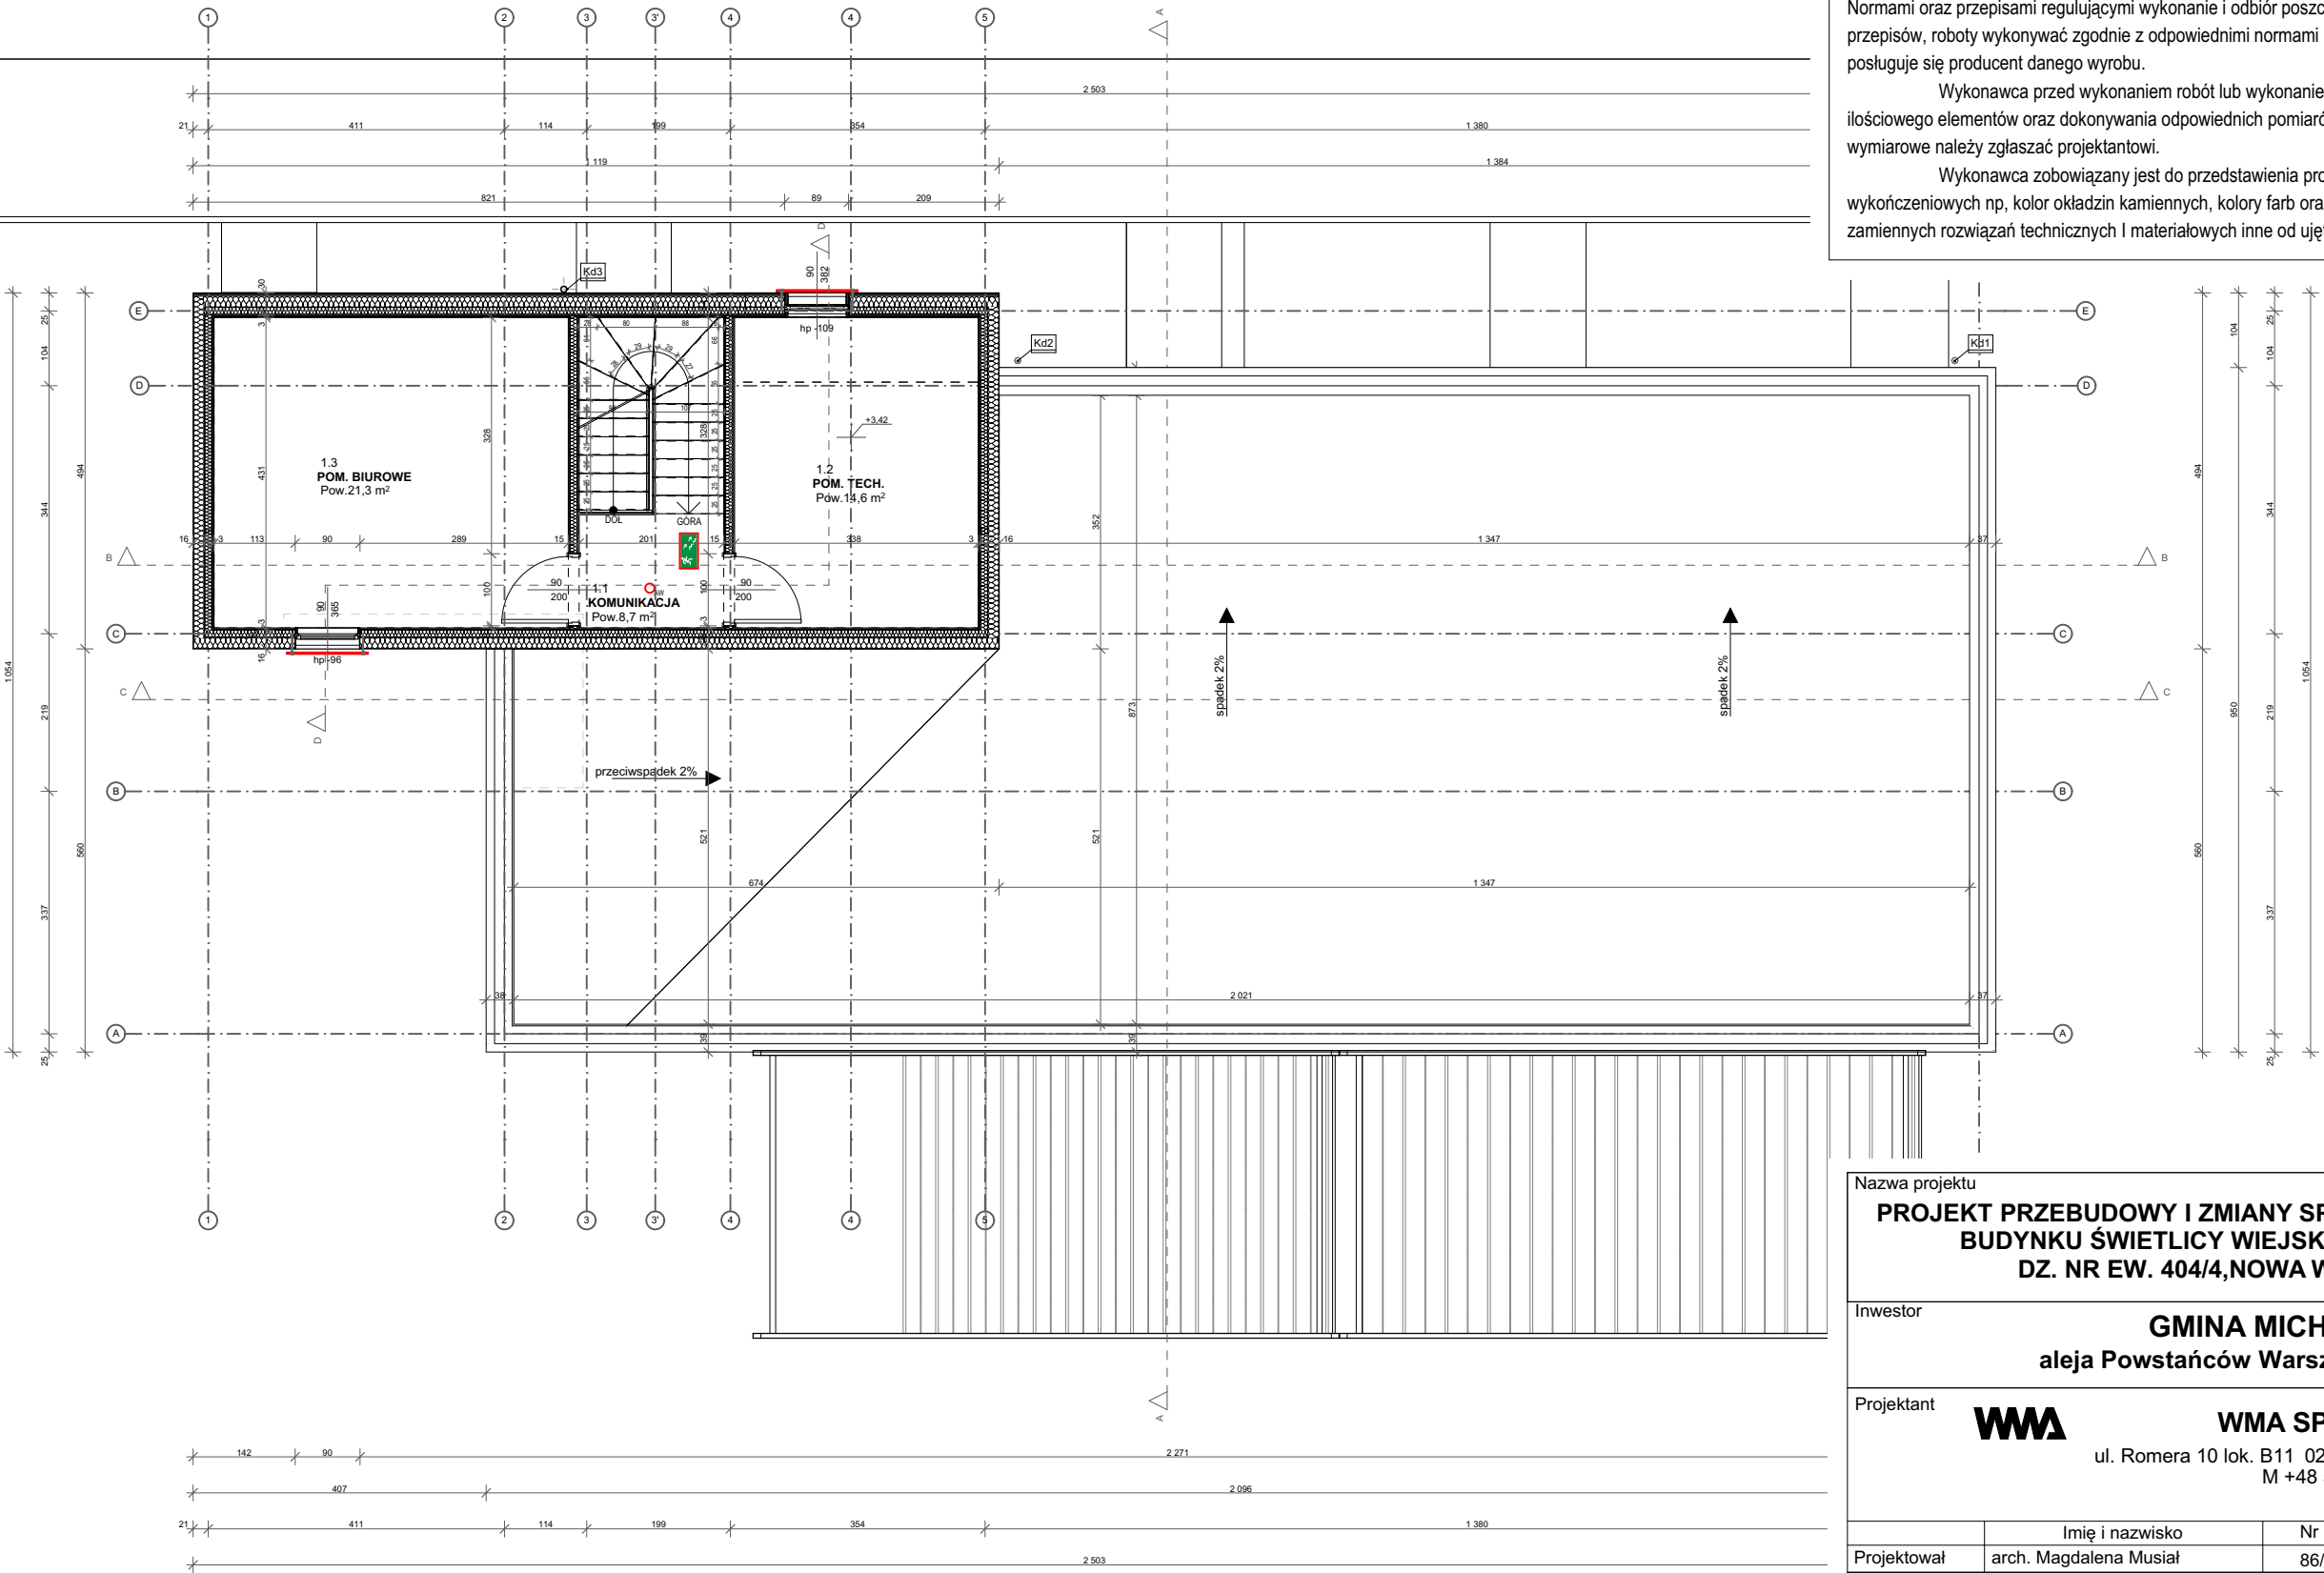

LEGENDA:

- lokalizacja projektowanych znaków ewakuacyjnych
- lokalizacja istniejących znaków ewakuacyjnych
- lokalizacja projektowanych opraw oświetlenia awaryjnego
- lokalizacja istniejących opraw oświetlenia awaryjnego

Nazwa projektu

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ  
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY UL.SPACEROWEJ 52A  
DZ. NR EW. 404/4,NOWA WIEŚ, GMINA MICHAŁOWICE

Inwestor

GMINA MICHAŁOWICE  
aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły

Projektant

WMA SP.Z O.O. SP. K.  
ul. Romera 10 lok. B11 02-784 Warszawa | biuro@wma.com.pl |  
M +48 507 057 491

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Branża
Projektował	arch. Magdalena Musiał	86/94/WŁ		ARCHITEKTURA
Opracował	arch. Piotr Adamczewski			
	arch. Paulina Czajkowska			Faza projektu
				PROJEKT BUDOWLANY
Sprawdził	arch. Wojciech Musiał	602/94/WŁ		

Przedmiot rysunku

Rzut piętra - rozmieszczenie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Skala	Numer rysunku	Egzemplarz	Data:
1:100	A.04		20.12.2019