




**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pruszkowie**

ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków

Znak sprawy: PZ.5585.32.2021

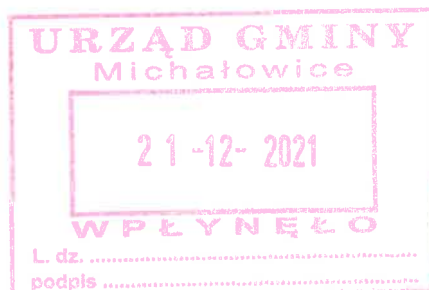

Pruszków, 20.12.2021 r.

OA
[Signature]

Egz. nr 2 z 2

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 2021-12-13 do 2021-12-20

przez:

- 1) mł. bryg. mgr inż. Adam Jokiel - Z-ca naczelnika wydziału, legitymacja służbowa nr 4/20
- 2) st. kpt. mgr inż. Mateusz Oleksy - Kierownik sekcji, legitymacja służbowa nr 8/16

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5585.32.2021 z dnia 2021-11-30, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w:

1. NAZWA: Archiwum w budynku Urzędu Gminy Michałowice
ADRES: Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego		Instytucja, organ lub osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
1.	Gmina Michałowice Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice	Michał Piwek Upoważnienie nr 297/2021 Reprezentowanie Gminy Michałowice przed KP PSP w Pruszkowie podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych
UWAGI: ---		

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
1.	Michał Piwek	Pełnomocnik kontrolowanego
2.	Iwona Popowicz	Pełnomocnik kontrolowanego

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

(zakres czynności przeniesiony z upoważnienia)

[Signature]

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Archiwum

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. WŁAŚCICIEL BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI	<input type="checkbox"/>
Gmina Michałowice Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Warszawa		
2. UŻYTKOWNIK BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI	<input type="checkbox"/>
Gmina Michałowice Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Warszawa		
UWAGI:		
Ustalenia dotyczące umów		
<input checked="" type="checkbox"/> Nie dotyczy - użytkownik jest właścicielem budynku/lokalu/objektu <input type="checkbox"/> Kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy <input type="checkbox"/> Nie przedstawiono umowy podczas kontroli <input type="checkbox"/> Umowa jest zawarta i określa w/w zakres <input type="checkbox"/> Umowa nie określa w/w zakresu <input type="checkbox"/> Inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)		
UWAGI:		

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi objęte archiwum w istniejącym budynku Urzędu Gminy Michałowice. Budynek oddany do użytkowania w 2012 r. (decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pruszkowie 199/2012 z dnia 24.07.2012 r.).

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektową ("Projekt budowlany siedziby Urzędu Gminy Michałowice" z czerwca 2010 r., zatwierdzony decyzją Starosty Pruszkowskiego nr 301/M/10 z dnia 13.09.2010 r.) według której wzniesiono budynek:

- powierzchnia zabudowy budynku - 1613 m²
- powierzchnia wewnętrzna - 4320 m²
- liczba kondygnacji - 3 nadziemne
- kubatura - 18024 m³
- archiwum stanowi jedno pomieszczenie
- powierzchnia archiwum - 111,22 m²
- klasyfikacja archiwum - PM do 4000 MJ/m²
- strefy pożarowe - archiwum stanowi odrębną strefę pożarową
- oddzielenia przeciwpożarowe - ściany i strop oddzielenia ppoż. o klasie odporności ogniowej REI 120, drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 60; stwierdzono:
 - 1) brak zapewnienia dwóm przepustom instalacyjnych w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego (pomiędzy pomieszczeniem archiwum a przylegającym pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej) klasy odporności pożarowej (EI 120) wymaganej dla tejże ściany oddzielenia ppoż.,
 - 2) brak oznakowania drzwi przeciwpożarowych,
- ewakuacja:
 - w pomieszczeniu archiwum na zasadzie przejścia ewakuacyjnego
 - wyjście ewakuacyjne drzwiami dwuskrzydłowymi o łącznej szerokości 1,5 m (szerokość skrzydła czynnego 1,0 m) na drogę ewakuacyjną znajdującą się w strefie pożarowej ZL III
 - długość dojścia ewakuacyjnego do wyjścia na zewnątrz budynku nieprzekroczona - poniżej 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
- zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku realizowane z hydrantów zewnętrznych usytuowanych na gminnej sieci wodociągowej - hydranty zlokalizowane w wymaganych odległościach (pierwszy do 75 m, drugi do 150 m)



- dojazd pożarowy - możliwy dojazd (z dwóch stron) wewnętrznym układem komunikacyjnym

ZAŁĄCZNIKI:

Nr	Nazwa załącznika	Załącznik dotyczy	Plik
2.01	Decyzja PINB	Pozwolenie na użytkowanie	Nie
2.02	Warunki ochrony ppoż.	Warunki ochrony ppoż. z dokumentacji projektowej	Nie

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

1.	Brak zapewnienia dwóm przepustom instalacyjnych w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 (pomiędzy pomieszczeniem archiwum a przylegającym pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej) klasy odporności pożarowej (EI 120) wymaganej dla tejże ściany oddzielenia ppoż.
2.	Brak oznakowania drzwi przeciwpożarowych

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - opracowana w sierpniu 2021 r. przez Erykę Agnieszkę Wilkiewicz - Inspektora Ochrony Ppoż. SIOPA/53/2019/1/11

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru - wywieszona w pomieszczeniu archiwum

Budynek:

- wyposażony w telefon mogący służyć celom alarmowym
- pod nadzorem całodobowej ochrony

ZAŁĄCZNIKI:

Nr	Nazwa załącznika	Załącznik dotyczy	Plik
3.01	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego	Strona tytułowa	Nie

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. Archiwum

(na obiekcie nie prowadzono wcześniej kontroli)

4.1 Stan realizacji obowiązków wynikających z postanowień

(nie prowadzono postępowania administracyjnego)

5. Czynności zabronione

(nie stwierdzono)

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

(nie stwierdzono)

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

(nie stwierdzono)

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

Nr	Rodzaj urządzenia	Wyposażenie
1.	System sygnalizacji pożarowej	<input checked="" type="checkbox"/> tak
2.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	<input checked="" type="checkbox"/> tak

OPIS:

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. System sygnalizacji pożarowej

1) Protokół sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej z 11.02.2021 r. - ocena pozytywna - stwierdzono usterki akumulatorów centrali SSP - opracował Tomasz Ciosek - Tronix SC Serwis techniczny ul. Olbrachta 58A m.173, 01-111 Warszawa.

2) Protokół z wymiany akumulatorów systemu SSP z 19.04.2021 r. - wynik pozytywny (brak usterek), sporządził Tronix SC Serwis techniczny ul. Olbrachta 58A m.173, 01-111 Warszawa

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

ZAŁĄCZNIKI:

Nr	Nazwa załącznika	Załącznik dotyczy	Plik
9.01	Protokół SSP	Protokół z dnia 11.02.2021	Nie
9.02	Protokół SSP (akumulatory)	Protokół z dnia 20.04.2021 (wymiana akumulatorów)	Nie

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Protokół z przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu z 08.12.2021 r. - ocena pozytywna - opracował mgr inż. Paweł Rogoziński nr upr. E/405/834/17

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

ZAŁĄCZNIKI:

Nr	Nazwa załącznika	Załącznik dotyczy	Plik
9.03	Protokół z przeglądu	PWP	Nie

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Archiwum wyposażone w jedną gaśnicę GP 6x ABC, miejsce usytuowania oznakowane - data produkcji gaśnicy 2021 r. - data następnego przeglądu koniec 2022 r.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

1. Archiwum

Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej występują nie występują n/d *

12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

Nr	Nazwa instalacji użytkowej	Wyposażenie
1.	Elektryczna	<input checked="" type="checkbox"/> tak

OPIS:

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Elektryczna

Protokół z dnia 15.12.2021 r. z pomiarów ochronnych (badanie ochrony przed porażeniem, zabezpieczenia różnicowoprądowe, rezystancja izolacji obwodów) - ocena pozytywna, sporządził Mateusz Pytel nr upr. E1/686/2013/19, Paweł Domański nr upr. D1/686/2008/19

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

Lp	Nazwa i opis nieprawidłowości	Usunięto w trakcie kontroli
2. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU		

1.	Brak zapewnienia dwóm przepustom instalacyjnych w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 (pomiędzy pomieszczeniem archiwum a przylegającym pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej) klasy odporności pożarowej (EI 120) wymaganej dla tejże ściany oddzielenia ppoż.	<input checked="" type="checkbox"/> tak
2.	Brak oznakowania drzwi przeciwpożarowych	<input checked="" type="checkbox"/> tak

14.1 Postępowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

(nie prowadzono postępowania)

Inne ustalenia:

Brak

15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

1.

Z

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń / ~~z zastrzeżeniami.~~

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

Michał Piwek

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

NACZELNIK WYDZIAŁU
KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEGO I ORGANIZACYJNEGO

z up.

Adam Jokił
mł. dyzg. mgr inż. Adam Jokił

ZASTĘPCA NACZELNIKA

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)

KIEROWNIK SEKCJI

Mateusz Oleksy

st. kpt. mgr inż. Mateusz Oleksy

